
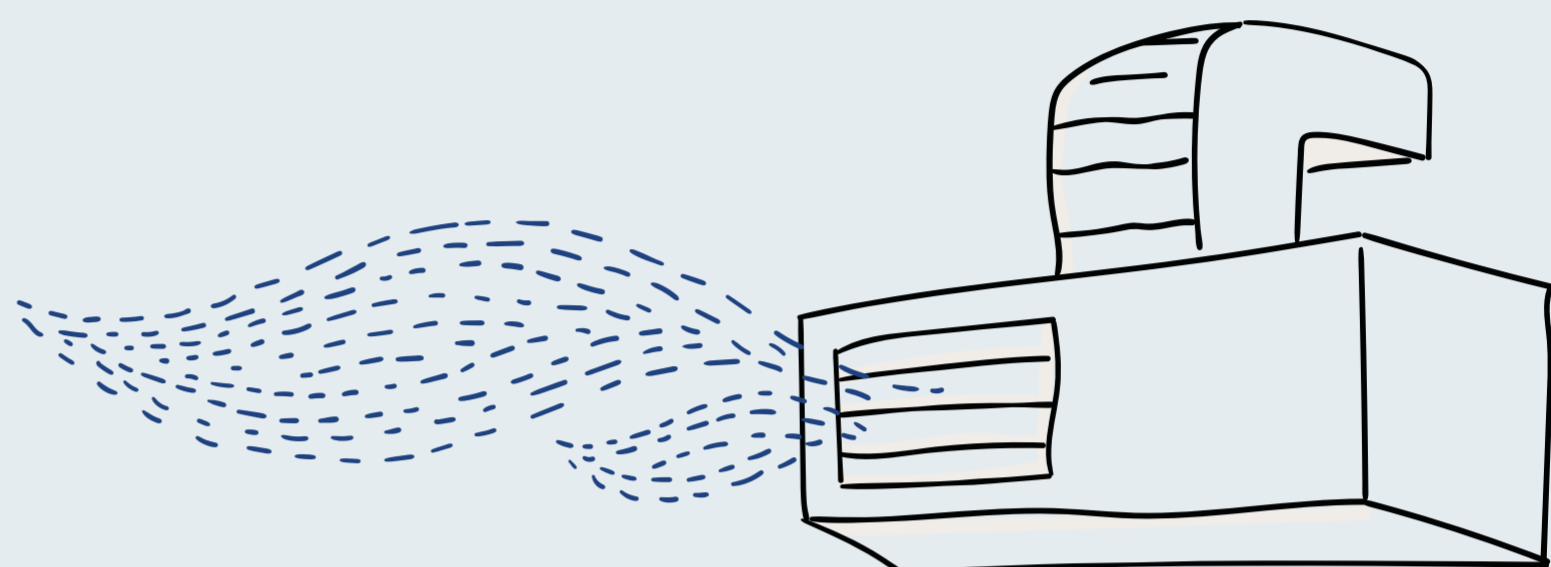


klimaaktiv Energiespartipps

Lüftungssystem – zieht's?

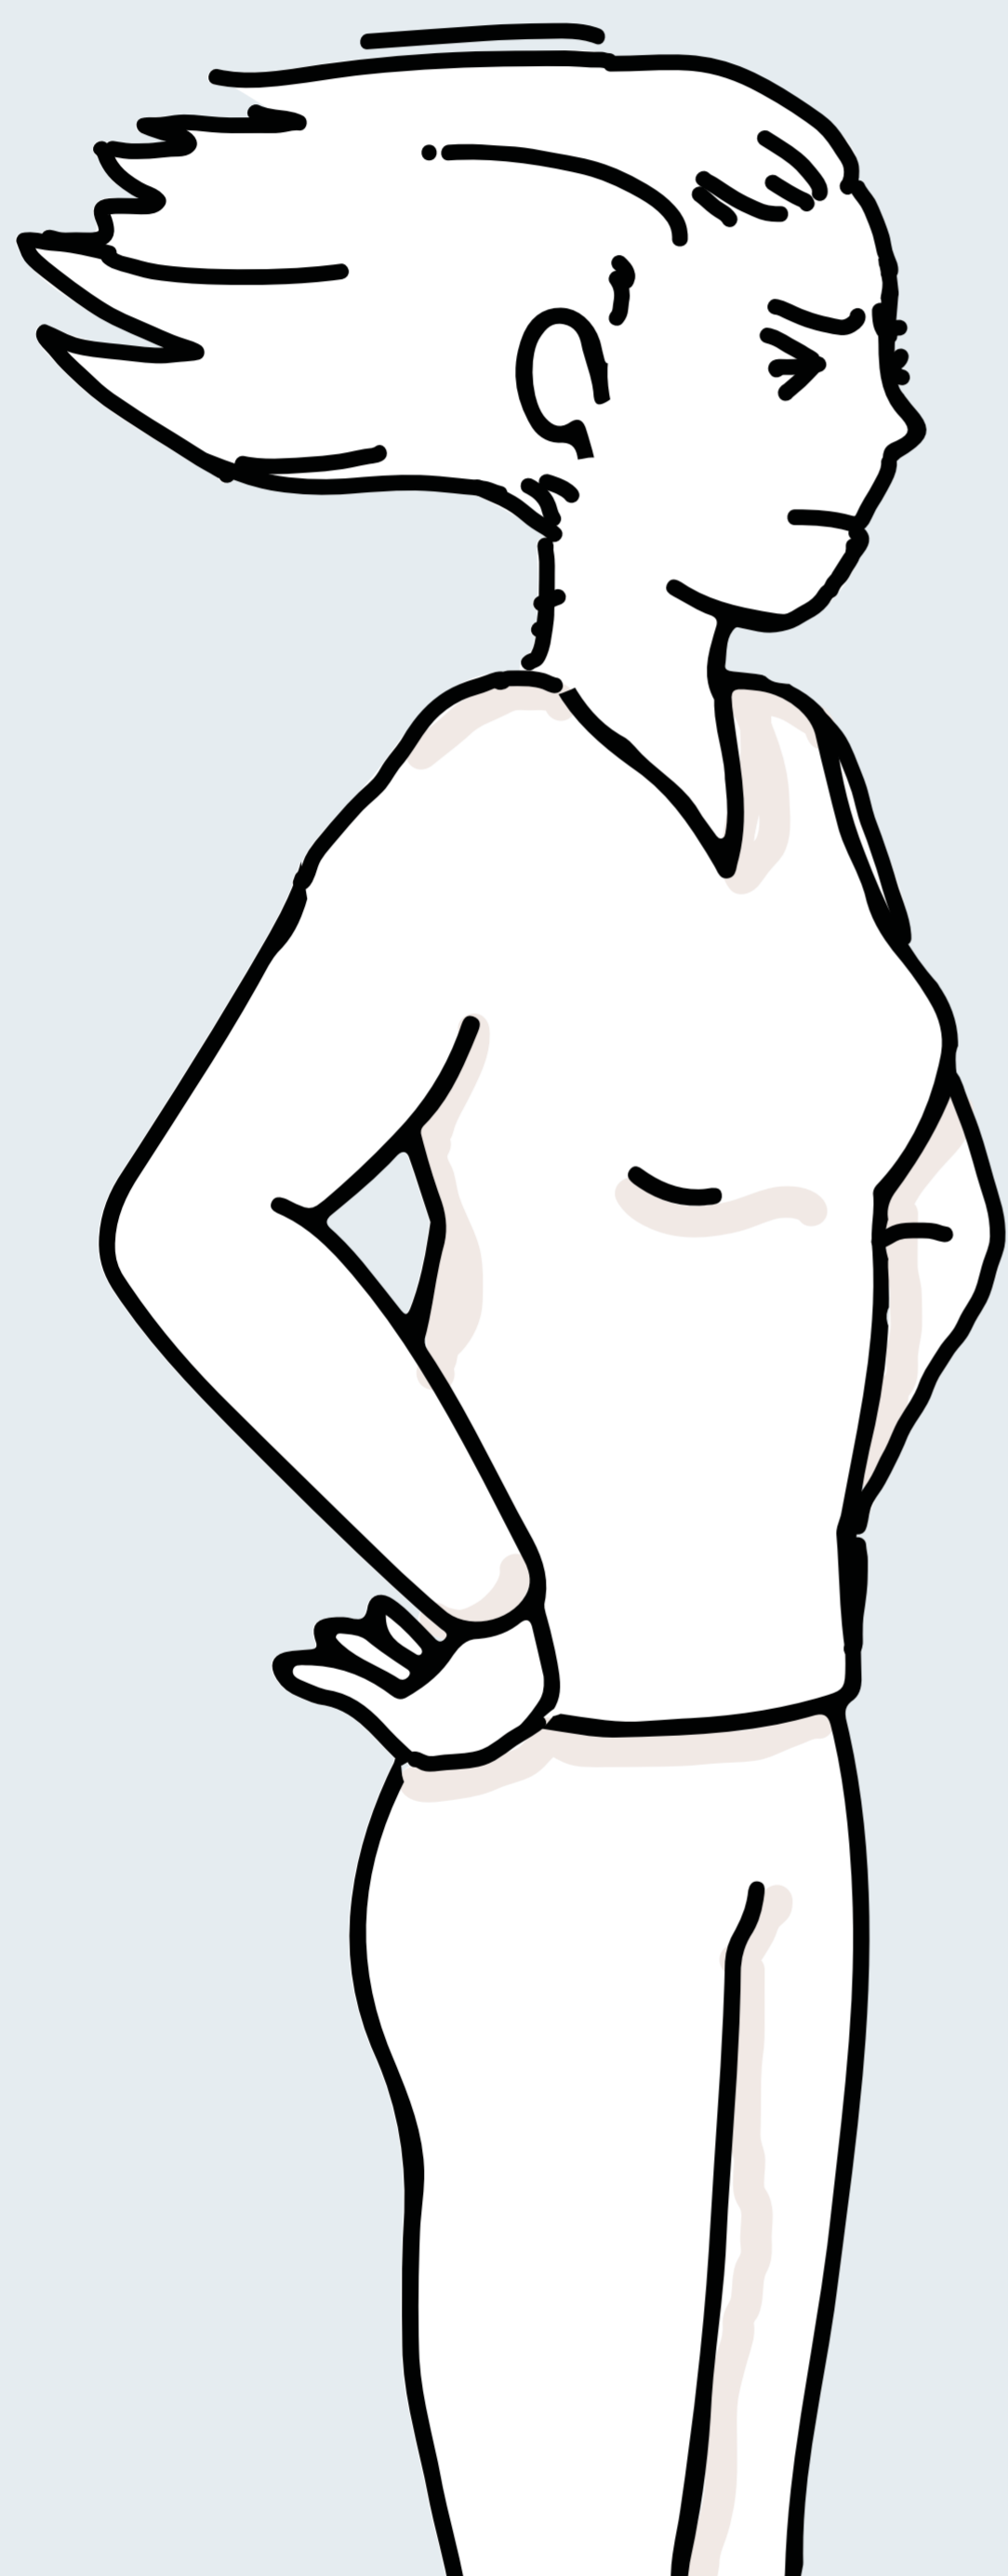

Was können Sie tun?

- Ist die Lüftungsanlage zu stark eingestellt?
- Kann die Lüftungsanlage an variable Anforderungen angepasst werden?
- Sind Lüftungsanlagen außerhalb der Betriebszeiten eingeschalten?

Informieren Sie:



Good-Practice-Beispiele, Tools, Leitfäden und weitere Informationen finden Sie unter klimaaktiv.at/effizienz